Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère chargé de l'écologie

Avis de travaux urgents

Au titre de l'article R. 554-32 du code de l'environnement

(Annexe 1-2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

cerfa N° 14523*03

Que les réseaux soient ou non sensibles, vous devez envoyer dans les meilleurs délais cet avis de travaux urgents à leurs exploitants, de préférence par voie dématérialisée.
L'envoi de cet avis peut être postérieur aux travaux ; il est toutefois préférable que l'envoi aux exploitants de réseaux sensibles soit antérieur aux travaux et dans ce cas il doit être dématérialisé.

Si les travaux urgents doivent être réalisés dans une zone à proximité de laquelle des réseaux sensibles pour la sécurité sont implantés, vous ne pouvez les engager qu'après avoir transmis à l'entreprise exécutante les données de localisation et les consignes de sécurité que vous aurez obtenues de l'exploitant.

Exploitant	MAIRIE DE MORANGIS
Destinataire	SERVICES TECHNIQUES
Numéro / Voie	24 RUE DE WISSOUS
Code postal / Commune	91420 MORANGIS
Pays	France

Fax :

Courriel :

Consultation du téléservice

N° consultation : 2025061200814P - Date : 12/06/2025

Cadre à remplir uniquement pour les réseaux sensibles pour la sécurité concernés

☐ **Avis informatif après travaux**

Contact téléphonique avant travaux[1]

☐ **Demande d'information avant travaux**

. Si le démarrage des travaux est prévu dans un délai supérieur à 1 journée ouvrée et si le présent avis est transmis par voie dématérialisée : **le contact de l'exploitant sur le numéro d'urgence n'est pas obligatoire**[1] : l'exploitant doit fournir les informations utiles à la réalisation des travaux en sécurité au plus tard 1/2 journée avant le démarrage des travaux.

. Dans les autres cas, le commanditaire doit contacter l'exploitant de réseau sensible sur son **numéro d'urgence**[1].

A remplir en cas de contact téléphonique avant l'envoi de l'ATU

Nom du représentant de l'exploitant contacté :

Date du contact téléphonique : - Heure du contact téléphonique :

[1] **Un contact téléphonique préalable aux travaux est toujours obligatoire auprès des exploitants de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.**

Justification de l'urgence *(plusieurs cases peuvent être cochées)*

☒ Sécurité ☒ Continuité du service public ☒ Sauvegarde des personnes ou des biens ☒ Cas de force majeure

Personne ordonnant les travaux urgents (Commanditaire des travaux) ** champs facultatifs*

Nom (ou dénomination) : EAU SEINE BIEVRE - RESO

Complément d'adresse : TSA 54050

N° / Voie : 26 avenue de l'île Saint Martin

Lieu-dit / BP :

Code postal : 92894 Commune : NANTERRE CEDEX 9

Pays : France

N° SIRET * :

Nom du contact : Laurent GODIN

Tél : +33 629350877 Fax * :

Courriel * : 2524054837.252401ATU01.09@captidec.fr

Entreprise chargée de l'exécution des travaux

Nom : SUEZ

Adresse : Avenue de Sénart Code postal : 91230 Commune : MONTGERON

Travaux : Emplacement - Durée - Description

Adresse de l'emprise des travaux : AVENUE DE CHAMPAGNE

Code postal : 91420 Commune : MORANGIS

NB : Ne pas oublier de joindre à cet avis le plan fourni par le téléservice

Date et heure de début des travaux : 12/06/2025 à 12:00 Durée : 14 demi-journées

Travaux et moyens mis en oeuvre : Fuite sur chassée

Signature du commanditaire ou de son représentant

Nom : GODIN Laurent Signature :

(ATU_V5.10_v1.01)

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires de ce formulaire.

POUR INFORMATION

Référence Protys de ce document : 2524054837.252401ATU01

Numéro de consultation du GU : 20250612008l4P

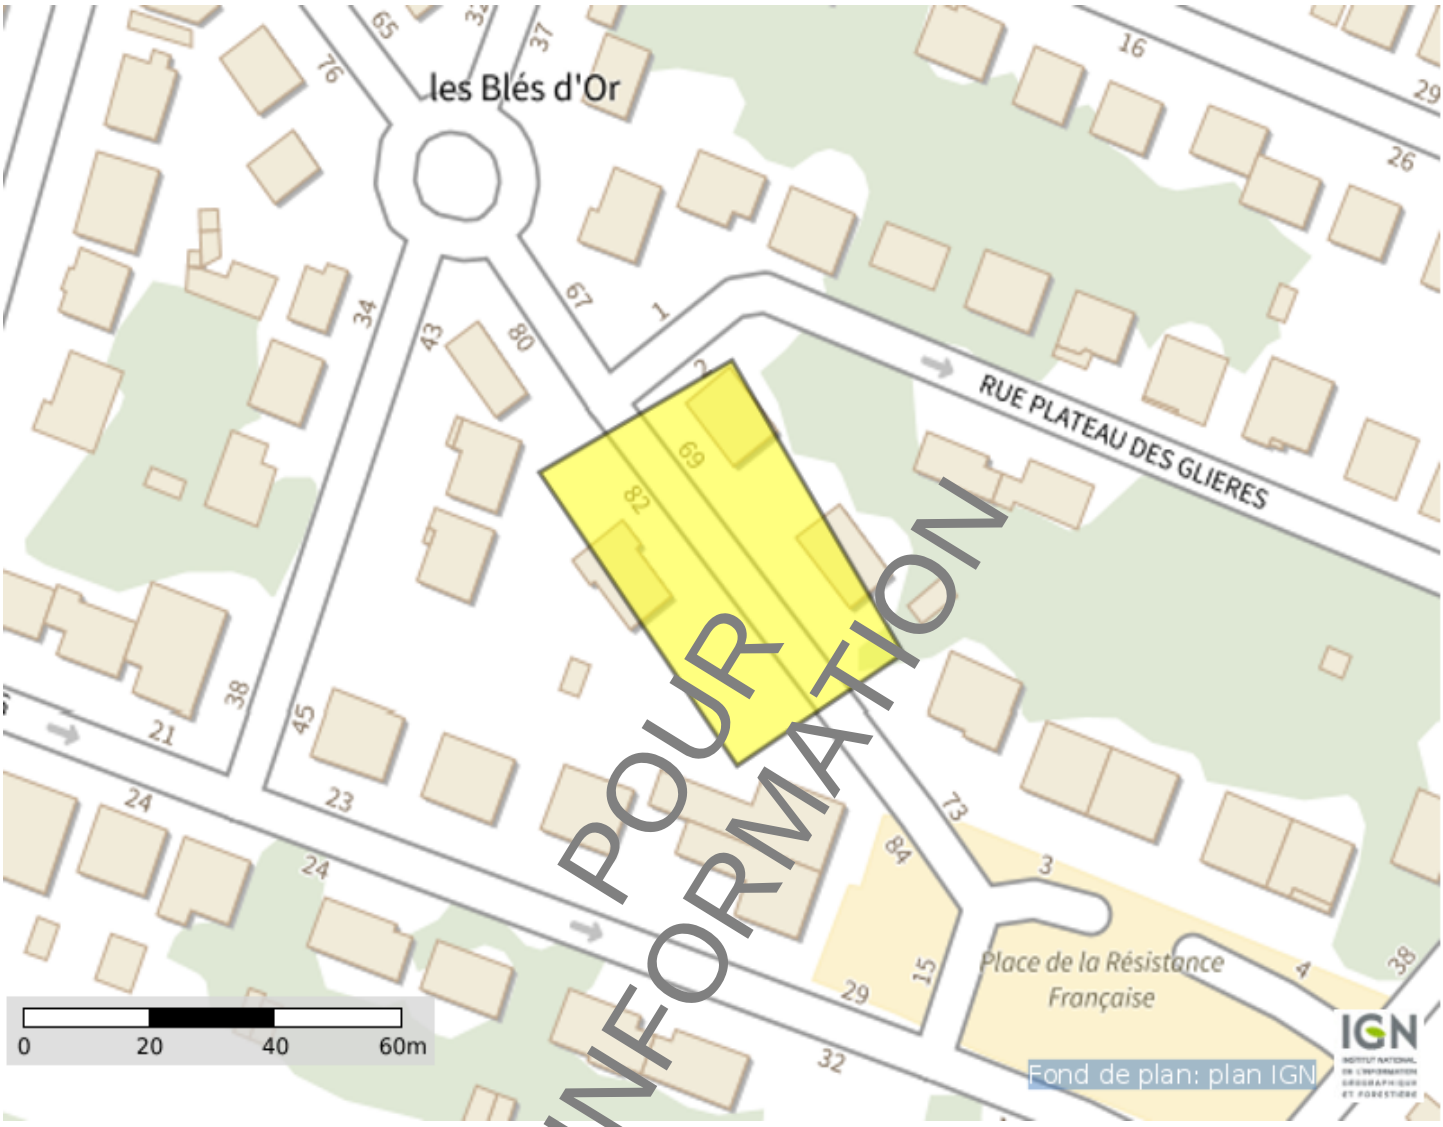

Coordonnées (Lambert 93) : 651913.4766462113 6844742.336651673

Liste des communes concernées :

Morangis ;

Coordonnées (GPS) des sommets des polygones d'emprise :

2,34626471158117 48,70101869684092
2,34668045397848 48,70117270631926
2,34705059882253 48,70076909427192
2,34669118281454 48,70061508355872
2,34626471158117 48,70101869684092

(Emprise_Protys_v1.3)